Tento situačný výkres, tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia číslo: MK/A/2025/15781-05/IV/KON zo dňa: 20.08.2025

Ing. Iveta Kramárová
poverená zastupovaním
vedúceho oddelenia stavebného úradu

e-dokument bol podpísaný kvalifikovanou elektronickou pečaťou

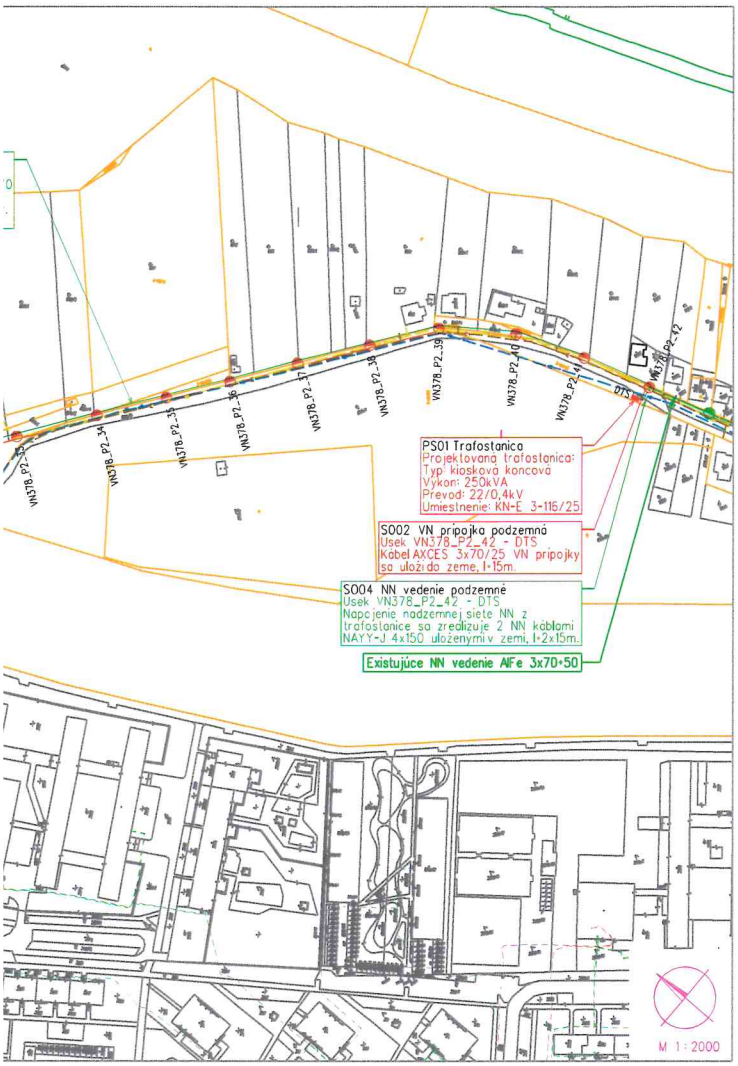

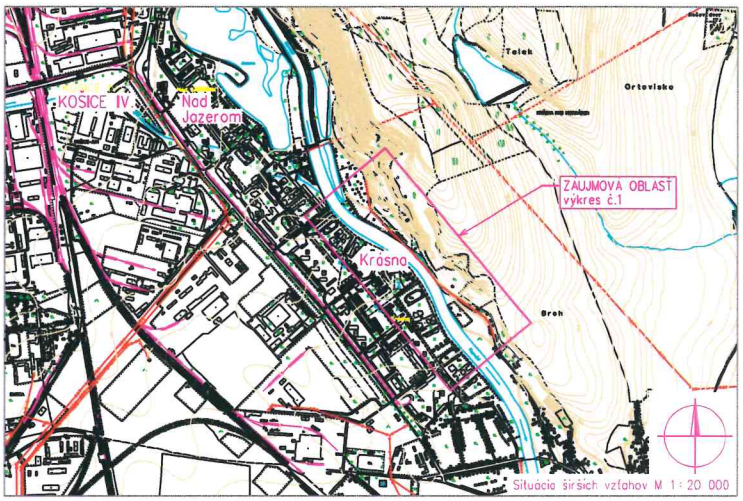

LEGENDA:

- projektovaný úsekový vypínač
- projektovaná kiosková trafostanica
- projektovaná nadzemná VN prípojka, AXCES 3x70/25
- projektovaný podperný bod
- existujúca nadzemná VN prípojka, 3x95+50 DISTRI20
- existujúci podperný bod
- projektovaný VN kábel AXCES 3x70/25 uložený v zemi
- projektovaný NN kábel NAYY-J 4x150 uložený v zemi
- projektované nadzemné NN vedenie NFA2X 4x120
- existujúce nadzemné NN vedenie
- existujúca ohraňovaná trafostanica
- vodovod VVS a.s.
- kanalizácia VVS a.s.
- plynovod SPP a.s.

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností
© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Tomáš Girmala	SIGA	
VEDÚCI PROJEKTU	Ing. Martin Berezňanin		
PROJEKTANT	Ing. Tomáš Girmala		
VEDÚCI TÝMU	Ing. Martin Hajduk		
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.		
MIESTO STAVBY	Krásna, k.ú. Krásna	STUPEŇ	DÚR/DSP
NÁZOV STAVBY	Krásna, ul. 1. mája - nová DTS, úprava NN siete	ČÍSLO ZÁKAZKY	IP12895
		DÁTUM	03/2025
		FORMÁT	4xA4
NÁZOV VÝKRESU	Situácia navrhovaného stavu	MIERKA	1 : 2 000 1 : 20 000
		ČÍSLO VÝKRESU	1

© Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská investičná 7, 040 01 Košice, Tím prípravy projektov a kolaborácie, Mlynská 31, 042 91 Košice www.vsdas.sk VSD_projekty@vsdas.sk