


Základy pre betónové stožiare																	
Zemina	Základ	Rozmery základov (m)					Výkop (m3)		Betonáž (m3)		Zához (m3)		Odvoz (m3)		Počet	Podporný bod č.	
		h	a	b	c	d	jedn.	spolu	jedn.	spolu	jedn.	spolu	jedn.	spolu			P.B.
Základy pre betónový stožiar 12/10kN																	
Jemné, stredné piesky	hranolový	2	1,2	1,2	0,8	1,2	3,74	3,74	2,38	2,38	1,15	1,15	2,38	2,38	1	VN221_P24_19	
Spolu								3,74		2,38		1,15		2,38	1		

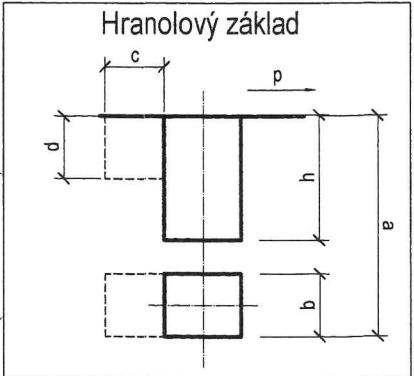

úsek 01 VN rozvod
WL1.T: AXCES 3x70/25-24kV, L=120m
uložený pevne na podperných bodoch
trasa: jst.v. pb. VN221_P24_19 + navrh. pb. VN221_P24_21
zvolené mech. napätie 30MPa pri -5°C
- vymeňá z dôvodu nepostačujúcej dĺžky jst.v. VN kábla

úsek 01 VN rozvod
WL2.T: 1-NAVY-4-4240SM/AXCES 3x70/25-24kV, L=30m
trasa: navrh. TS-Bankov + navrh. R1/SR8-3/6

Situačný výkres, spracovaný na podklade kópie z katastrálnej mapy, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia Mesta Košice, pracoviska Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, vydaného dňa 02.06.2023, pod č. MK/A/2025/06989-08/I/SEL.

Ing. Iveta Kramárová
poverená zastupovaním
vedúceho oddelenia stavebného úradu
e-dokument bol podpísaný kvalifikovanou
elektronickou pečatou

- zvislý odpínač OTE 25/400 + HDA na vývode
- pohon SEZ: RP-uchyt, na stĺp JB 12m
- prepoje 3x AMO 1x70 (odbočenie V-221 + OTE)
- prepoje 3x AMO 1x70 (odbočenie OTE + kon. kabl. koncoviek)
- ekvipotenciálne kruhy pásmo FeZn 30/4
- 2x kab. koncovky zmr. von. AXCES T: CHE-3F(A) 24/25-95/AE/V
- + uzemnenie EAKT 1656
- kab. koncovky 22kV vonk. nasuvne VN TO 24