


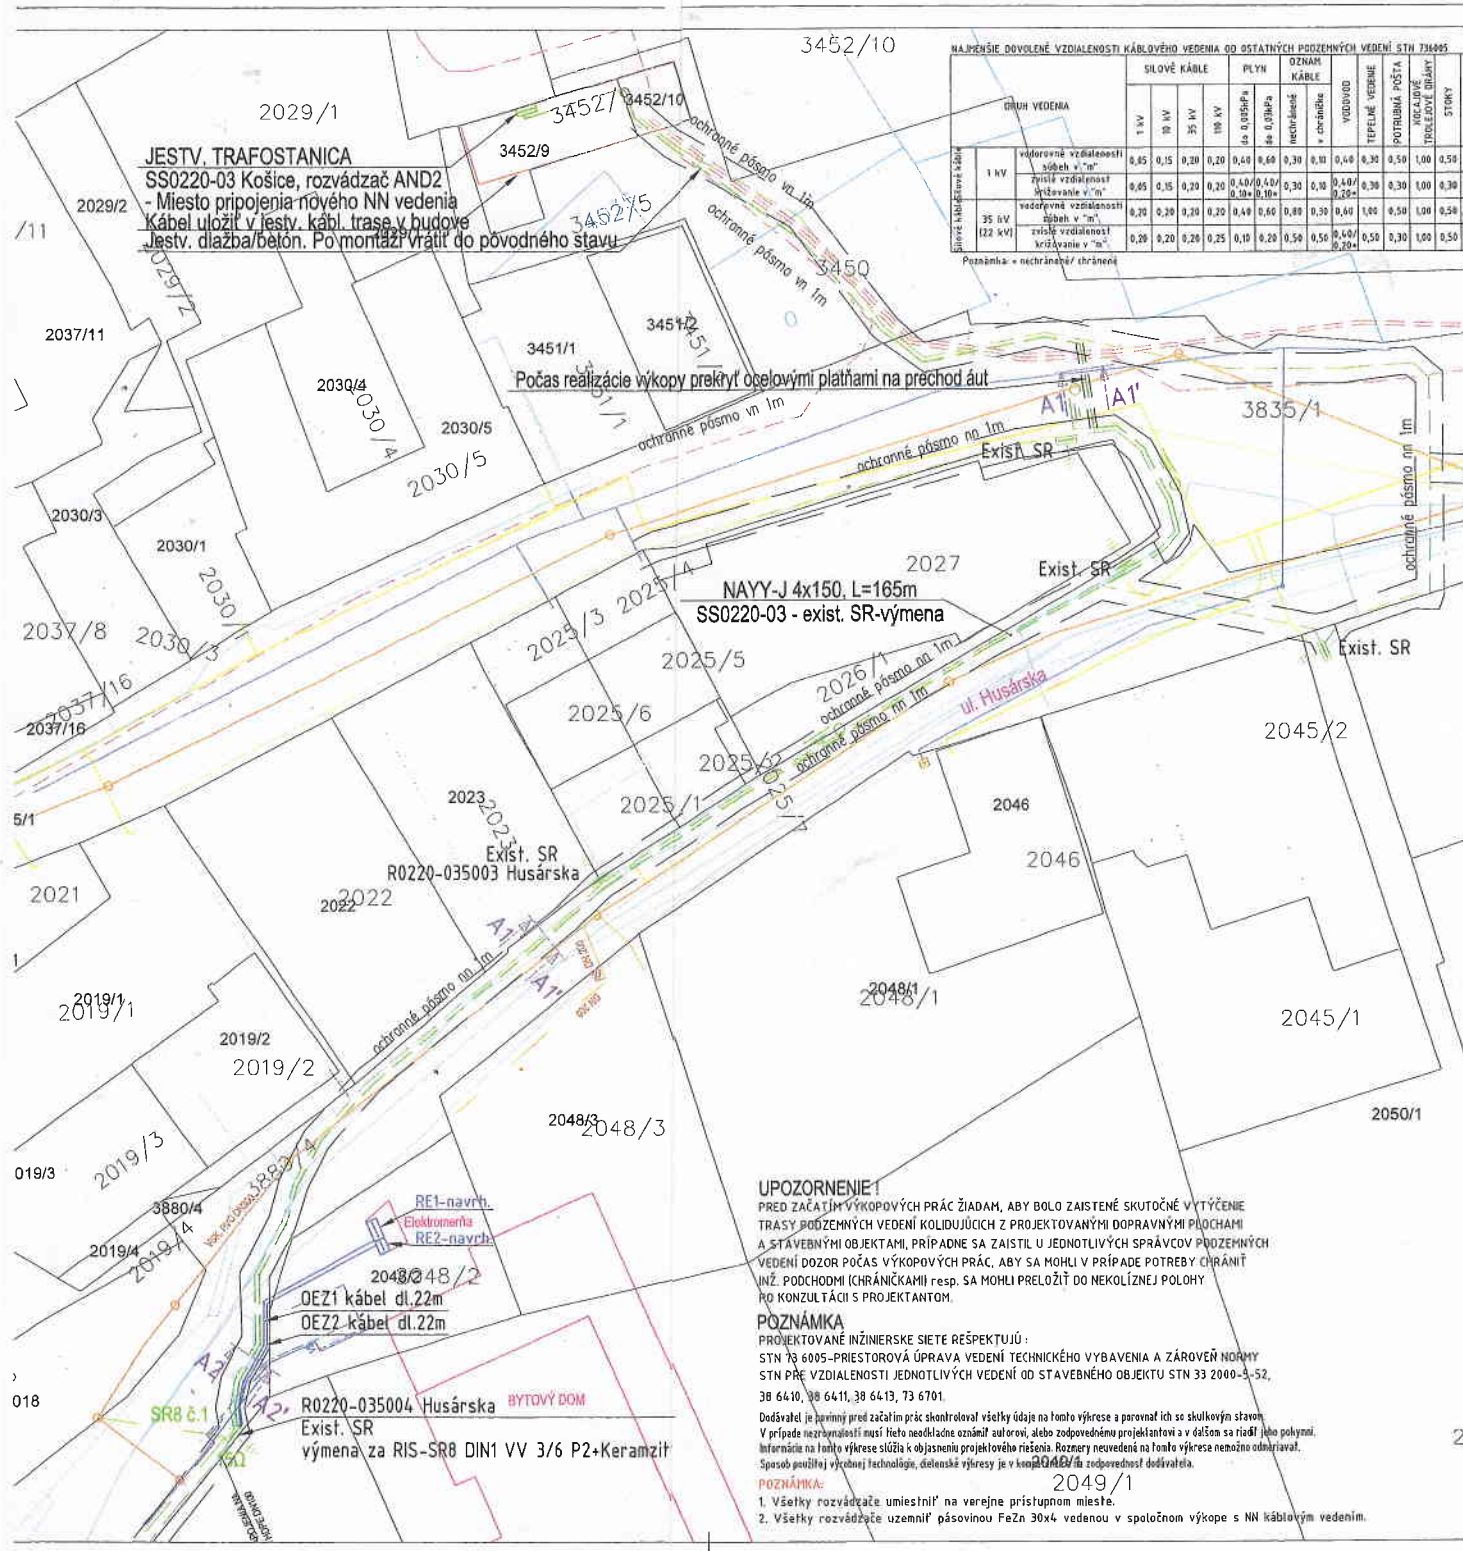

NAJMENŠIE DOVOLENÉ VZDIALENOSTI KÁBLOVÉHO VEDENIA OD OSTATNÝCH PODZEMNÝCH VEDENÍ STN 734005

GRUPA VEDENIA	VZDIALENOSŤ V "m"	SILOVÉ KÁBLE				PLYN		OZNAM KÁBLE		VODIVO		TEPELNÉ VEDENIE		POŽAROVÁ POŠŤA		POŽAROVÁ POŠŤA		POŽAROVÁ POŠŤA	
		1 kV	10 kV	35 kV	110 kV	do 0,3 MPa	do 0,3 MPa	nechránené	chránené	nechránené	chránené	nechránené	chránené	nechránené	chránené	nechránené	chránené	nechránené	chránené
1 kV	vedovosť vzdialenosť súbeh v "m"	0,45	0,15	0,20	0,20	0,40	0,60	0,30	0,30	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
1 kV	prísl. vzdialenosť križovanie v "m"	0,45	0,15	0,20	0,20	0,40	0,60	0,30	0,30	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
35 kV (22 kV)	vedovosť vzdialenosť súbeh v "m"	0,70	0,20	0,20	0,20	0,40	0,60	0,30	0,30	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
35 kV (22 kV)	prísl. vzdialenosť križovanie v "m"	0,70	0,20	0,20	0,20	0,40	0,60	0,30	0,30	0,40	0,40	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Poznámka: - nechránené / chránené

UPOZORNENIE!
PRED ZAČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ ŽIADAM, ABY BOLO ZAISTENÉ SKUTOČNÉ VYTÝČENIE TRÁSY PODZEMNÝCH VEDENÍ KOLIDUJÚCICH Z PROJEKTOVANÝMI DOPRAVNÝMI PLOCHAMI A STAVEBNÝMI OBJEKTAMI, PRÍPADNE SA ZAISŤIL U JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCOV PODZEMNÝCH VEDENÍ DOZOR POČAS VÝKOPOVÝCH PRÁČ, ABY SA MOHLI V PRÍPADE POTREBY CHRÁNIŤ INŽ. PODCHODMI (CHRÁNKAMI) RESP. SA MOHLI PRELOŽIŤ DO NEKOLÍZNEJ POLOHY PO KONZULTÁCI S PROJEKTANTOM.

POZNÁMKA
PROJEKTOVANÉ INŽINIERSKÉ SIETE REŠPEKTUJÚ:
STN 73 6005-PRIESTOROVÁ ÚPRAVA VEDENÍ TECHNICKÉHO VYBAVENIA A ZÁROVEŇ NORMY STN PRE VZDIALENOSTI JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ OD STAVEBNÉHO OBJEKTU STN 33 2000-5-52, 38 6410, 38 6411, 38 6413, 73 6701.
Dodávateľ je povinný pred začatím prác skontrolovať všetky údaje na tomto výkrese a porovnať ich so skutočným stavom. V prípade nezrovnalostí musí tieto neodkladne oznámiť autorovi, alebo zodpovednému projektantovi a v ďalšom sa riadiť jeho pokynmi. Informácie na tomto výkrese slúžia k objasneniu projektového riešenia. Rozmery neuvedené na tomto výkrese nemožno odhadovať. Spôsob použitia výkresnej technológie, dielenskú výkres je v knihe STN 73 6005-1. Dodávateľ.
POZNÁMKA:
2049/1
1. Všetky rozvádzače umiestniť na verejne prístupnom mieste.
2. Všetky rozvádzače uzemniť pásovinou FeZn 30x4 vedenou v spoločnom výkope s NN káblovým vedením.